

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru

25Ч41НЖ (НО), 25Ч42НЖ (НЗ) и т.д. PN16

**Клапаны регулирующие
чугунные с МИМ.**

Технические характеристики.

Клапаны регулирующие чугунные (далее - клапаны) соответствуют требованиям **ГОСТ 12893**.

Изготовление и поставка по **ТУ 3722-013-00218118-99**.


Клапаны предназначены для применения в системах управления технологическими процессами различных производств с целью непрерывного регулирования расхода рабочей среды в условиях умеренного климата.

Технические параметры и характеристики:

- Давление номинальное PN - 16 кгс/см².
- Диаметр номинальный DN - 15, 25, 40, 50, 80 мм.
- Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, кроме положения приводом вниз.
- Направление подачи рабочей среды – под золотник (по стрелке на корпусе).
- Относительная утечка в затворе, $\delta_{затв}$ не более:
 - 0,01% от Kvy – для клапанов DN 15;
 - 0,05% от Kvy – для клапанов DN 25... DN80.Расчет допустимой утечки по ГОСТ Р 54808.
- Нечувствительность клапанов – 3 кПа (0,03 кгс/см²), не более.
- Уплотнение по штоку – сальниковое.
- Вид пропускной характеристики – линейная (Л), равнопроцентная (Р).
- Условная пропускная способность Kvy в зависимости от DN:

Значения условной пропускной способности Kvy, м³/час										
DN15			DN25		DN40		DN50		DN80	
0,1 0,16 0,25	0,4 0,6 1,0	1,6 2,5 3,2	4,0	10	10	25	16	40	40	100
			6,3	16	16	40	25	63	63	160

- Вид уплотнения в затворе – «металл по металлу».
- Тип управления клапаном - мембранный исполнительный механизм (МИМ).
- Вид действия – нормально-открытые (НО), нормально-закрытые (НЗ).
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое.
Присоединительные фланцы по ГОСТ 12817 с присоединительными размерами и размерами уплотнительных поверхностей исполнения 1, ряд 2 по ГОСТ 12815 на PN16. Конструкция и размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820.
- Клапаны эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам.

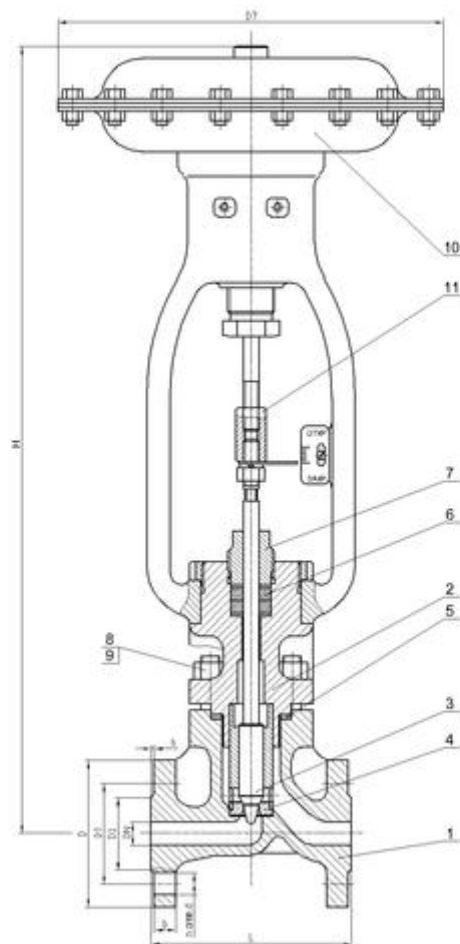

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - плунжер, 4 - седло, 5 - прокладка, 6 - набивка сальника, 7 - втулка сальника, 8 - шпилька, 9 - гайка, 10 - МИМ, 11 - муфта

Материалы основных деталей

№ поз	Наименование детали	Условное обозначение клапанов	
		25ч41нж-42нж	25ч37нж-38нж
1	Корпус	Чугун СЧ20	
2	Крышка	Чугун СЧ20	
3	Плунжер	20Х13	
4	Седло	20Х13	
5	Прокладка	Паронит ПОН-Б	
6	Набивка сальника	Терморасширенный графит	
8	Шпилька	Сталь 35	
9	Гайка	Сталь 25	

Номенклатура клапанов

Обозначение по чертежу	Условное обозначение	DN, мм	PN, кгс/см ²	Тип управления клапаном	Материалы корпусных деталей	Конструктивное исполнение затвора	Температура окружающей среды, Т °С			
И65279	25ч41нж (НО)	15	16	МИМ	Чугун СЧ20	Односедельный	От минус 15 до + 40			
	25ч42нж (НЗ)									
УФ65085	25ч37нж (НО)	25, 40, 50, 80							Двухседельный	
	25ч38нж (НЗ)									

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru